



工 事 概 要


グローバルCOE研究棟2階の実験室間仕切改修に伴い
空調設備、換気設備、ダクト設備の整備を行う。
空調機及びダクト取り付けにかかる天井板の撤去、復旧
及び点検口取付を行う。

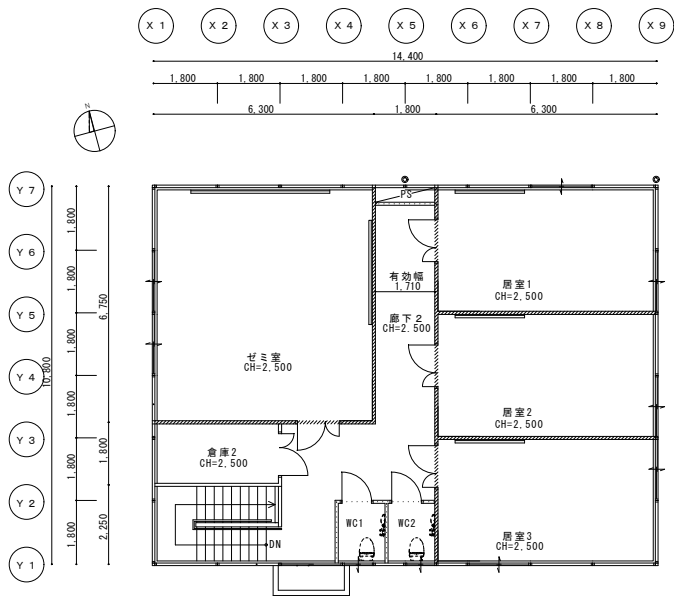

グローバルCOE研究棟2階平面図（改修前）

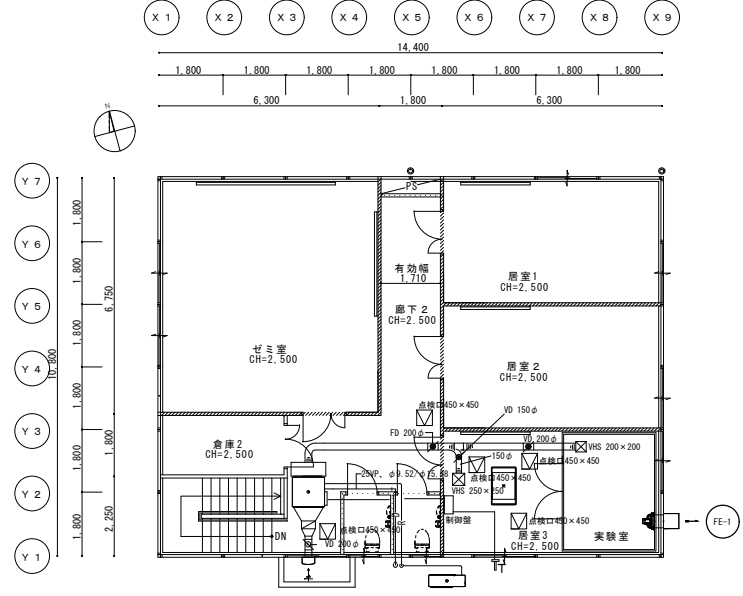

グローバルCOE研究棟2階平面図（改修後）

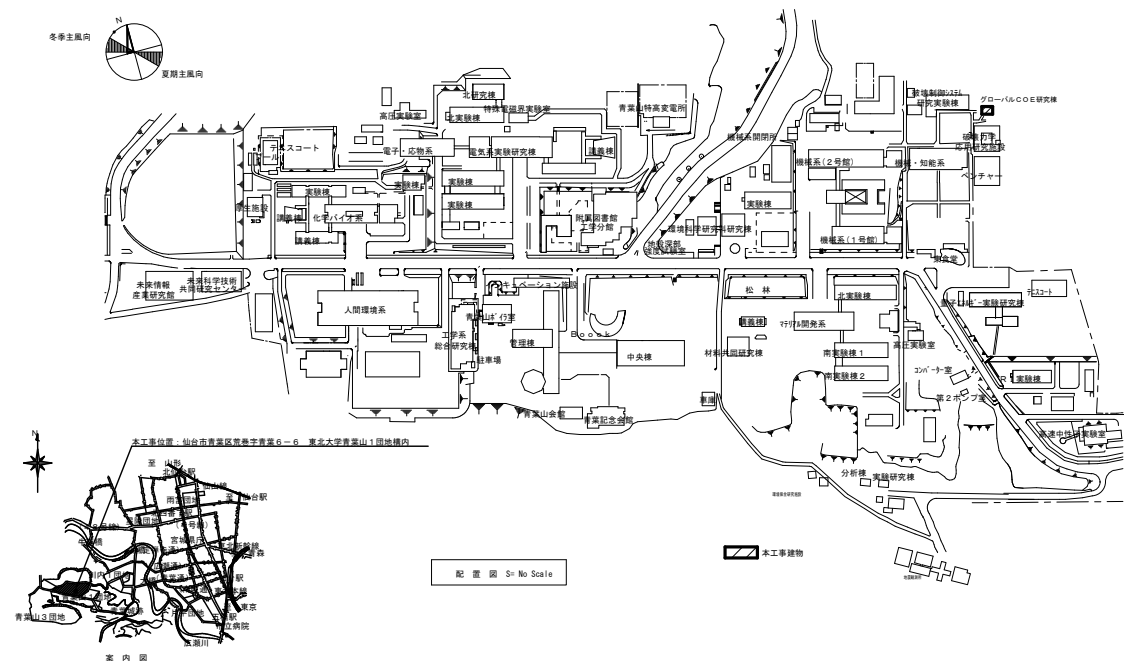

配 置 図 S= No Scale

工事名称	東北大学（青葉山1）グローバルCOE研究棟内部間仕切改修機械設備工事	
図 面 名	グローバルCOE研究棟2階工事概要図	図面番号 No. M-1