


機械設備工事発注概要書

年	度	令和元年度		現場説明日時	実施しない		
工	事	名	称	現場説明場所	-----		
工	事	場	所	配	置		
		宮城県仙台市青葉区星陵町1-1(東北大学星陵団地構内)		図	別紙による		
完	成	期	限	令和2年3月31日(火)			
工事概要	工事範囲	棟	名	称	西病棟		
		工	種	種	管工事		
		構	造	・	階	数	SR18-2
		延	面	積			(建物) 43,710m ² (改修) m ²
	整	備	内	容	内容	上記のうち 地下2階機械室内吸収式冷凍機の 更新及び18階冷却塔充填剤の交 換を行う。	
				施	工		
				条	件		
				<p>①本工事は建物を使用しながらの工事のため周辺エリアへ配慮した施工計画を立てること。</p> <p>②騒音・振動作業工程は監督職員の指示による。</p> <p>③発注者から作業の中止を求められた場合は速やかに中止し再開は監督職員の指示による。</p> <p>④工事車両用駐車場は用意していない。</p>			

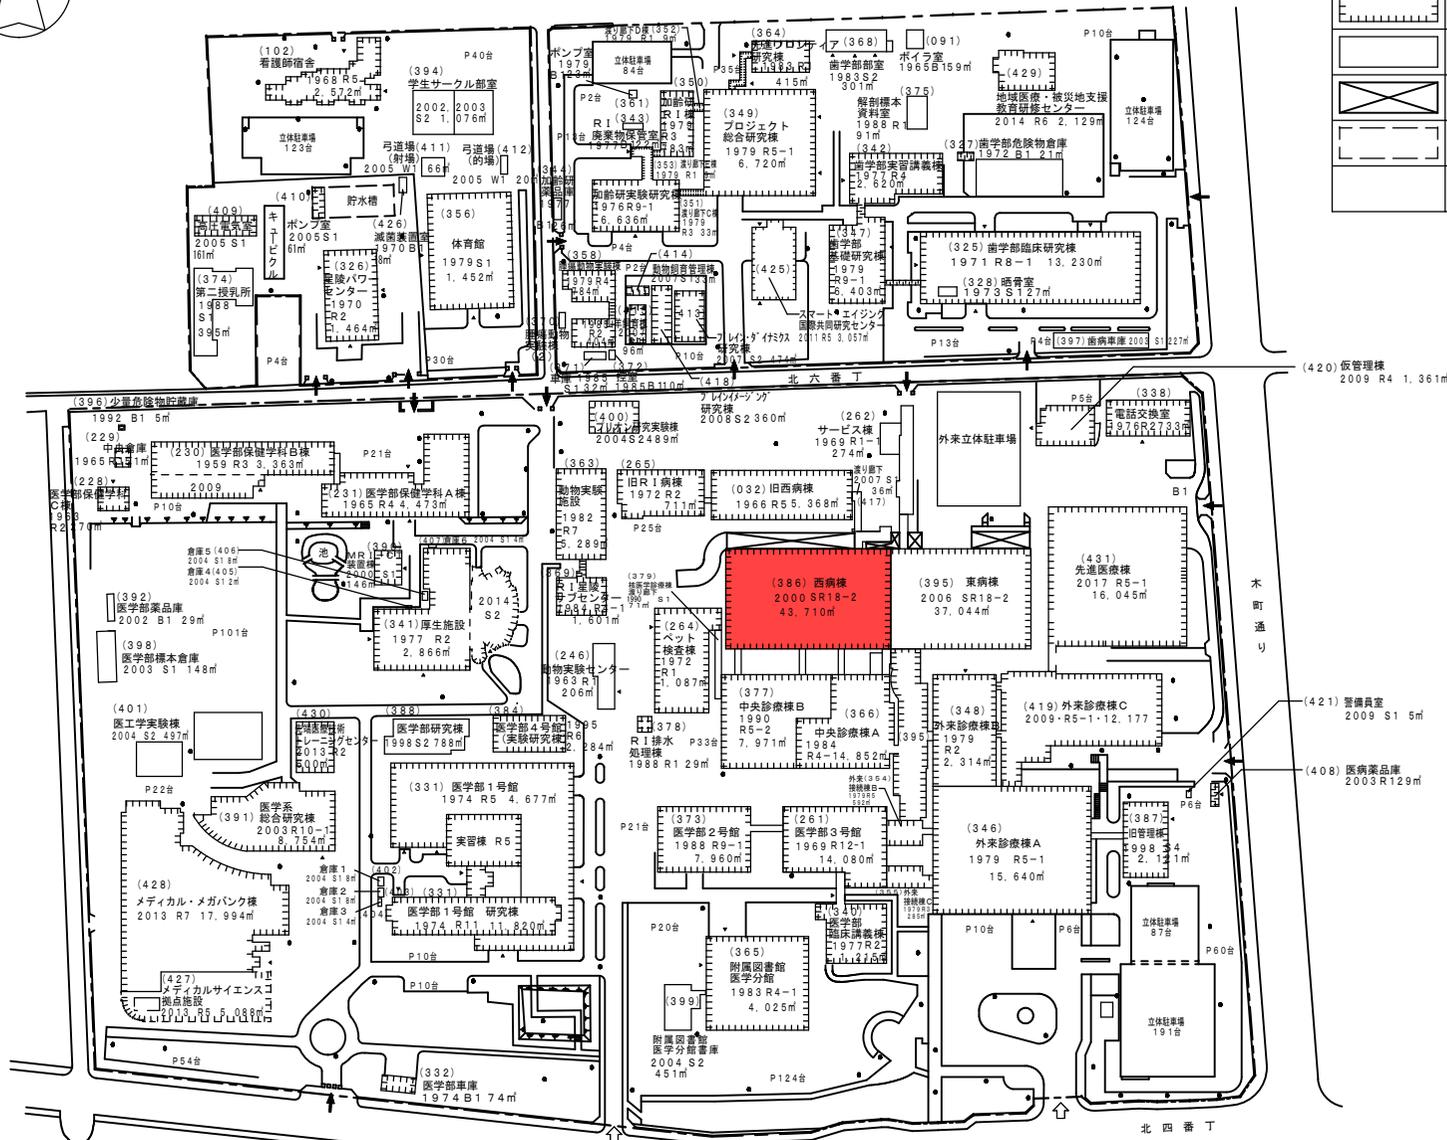

建物関係凡例

凡例	内容
	本工事建物
	将来とも利用する建物
	上記以外の建物
	取り壊し予定の建物
	計画建物

工事名

東北大学(病院)西病棟吸収式冷凍機更新工事

配置図

1/3,000

