



# 東北大学（病院）東西病棟蒸気発生器更新工事

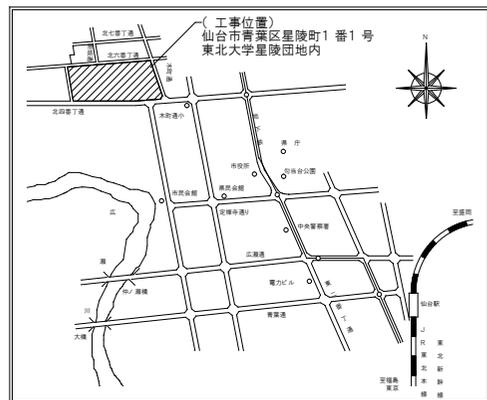

案内図 S=Non

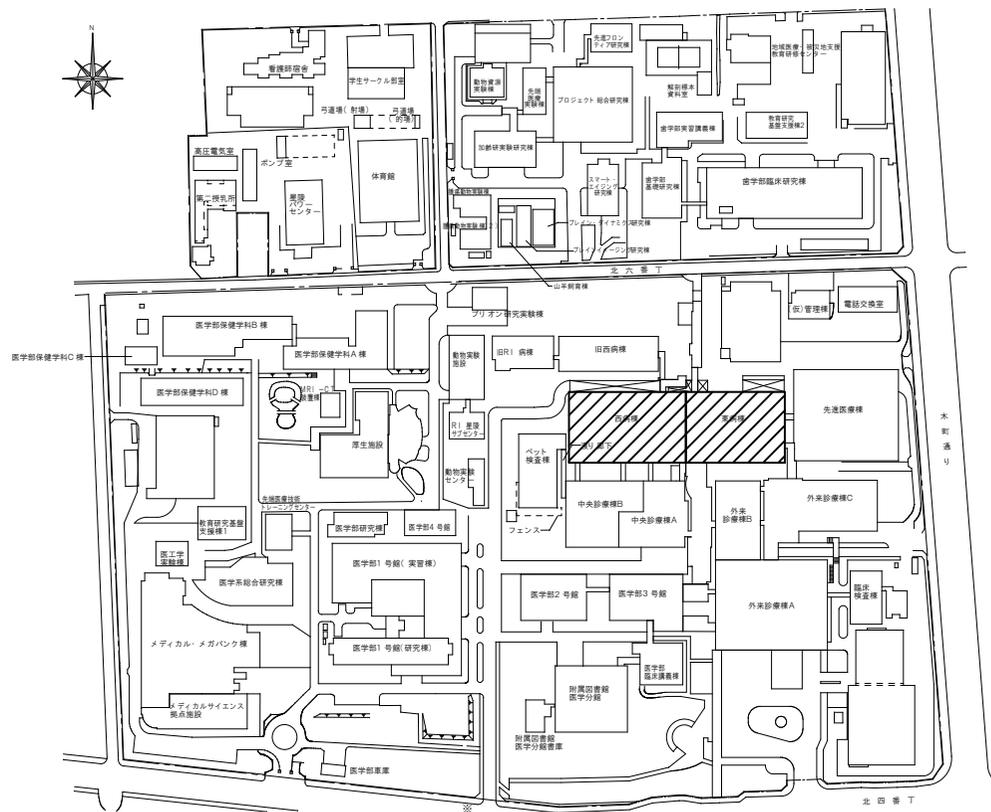

## 凡例

符号	名称
	本工事建物
	既存建物

配置図 S=1/3,000

## 工事概要

工事場所	宮城県仙台市星陵町1-1 東北大学星陵団地構内			工事内容	東西病棟地下2階機械室に設置されている加湿用蒸気発生器、東病棟(交換熱量2047kW)1台、
完成期限	令和4年11月30日(水)				西病棟(交換熱量1680kW)1台についてそれぞれ撤去・更新を行う。
建物概要	建物名称	西病棟	東病棟	施工条件	本工事は、建物を使用しながらの工事のため、周辺エリア及び隣接建物へ配慮した施工計画を立てること。
	構造・階数	SRC・S 18-2	SRC・S 18-2		騒音・振動・異臭の発生する作業の工程は、監督職員の指示によること。
	工事種別	管	管		施工時間内において、病院運営に支障をきたす状況となり、病院側から作業の中止を求めた場合は、速やかに作業を中止し、その後の作業再開は、監督職員の指示によること。
	延べ面積	43,710㎡	37,044㎡		工事車両用駐車場は用意していないため、外部駐車場等を利用すること。
	改修面積	—	—		「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(国土交通省 令和3年5月12日改定)等をつまえ、感染防止対策を徹底すること。