



東北大学（病院）西病棟照明設備更新工事

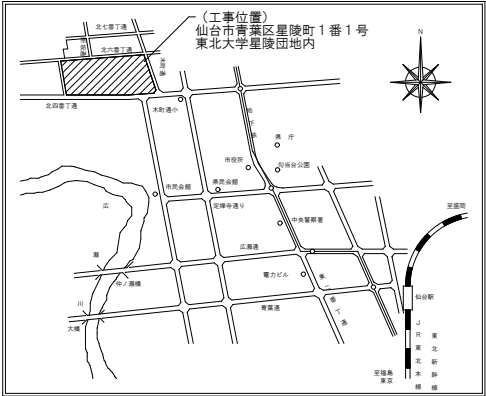

案内図 S=Non

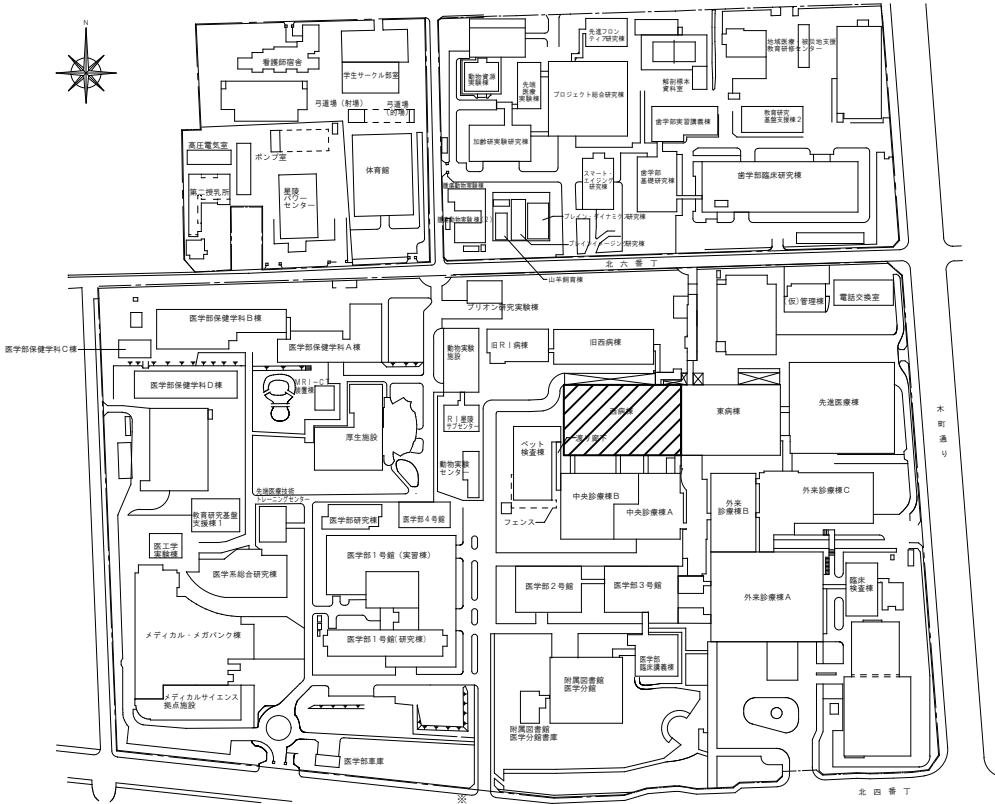

凡 例


符 号	名 称
	本工事建物
	既存建物

配置図 S=1/3,000


工事概要

工事場所	宮城県仙台市星陵町 1－1　東北大学星陵団地構内		工事内容	西病棟のＥＶホール、食堂及び廊下等の照明器具ＬＥＤ化更新工事を行う。
完成期限	令和　５年　３月３１日（金）			工事種目：電灯設備
建物概要	建物名称	西病棟	施工条件	本工事は、改修該当階を運営しながらの工事のため、周辺診察室等に十分配慮した施工計画を立てること。
	構造・階数	ＳＲＣ　１８－２		騒音・振動・異臭の発生する作業の工程は、監督職員の指示によること。
	工事種別	電気		施工時間内において、病院運営に支障をきたす状況となり、病院側から作業の中止を求めた場合は、速やかに作業を中止し、その後の作業再開は、監督職員の指示によること。
	建築面積	２，９６６㎡		工事車両用駐車場は用意していないため、外部駐車場等を利用すること。
	延べ面積	４３，７１０㎡		「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」（国土交通省　令和３年５月１２日改定）等をふまえ、感染防止対策を徹底すること。


東北大学（病院）西病棟照明設備更新工事

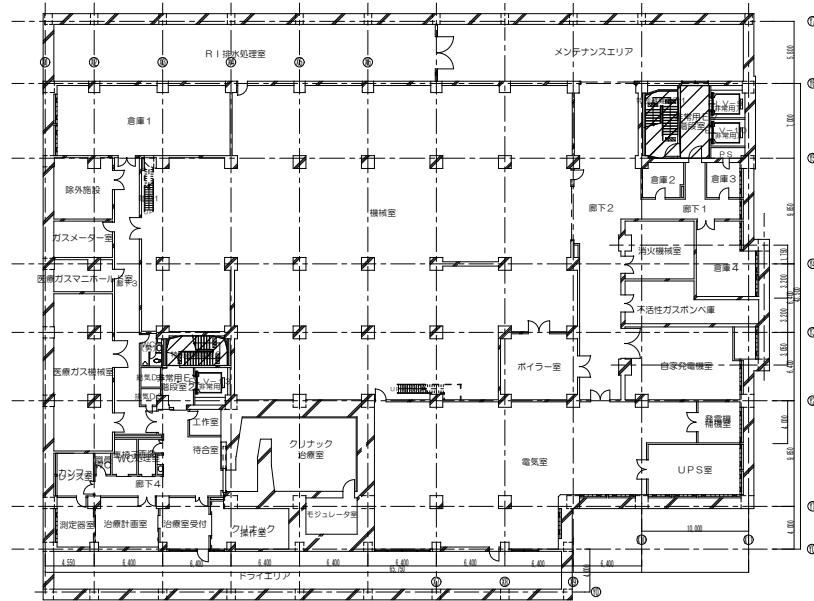


西病棟 地下2階 平面図

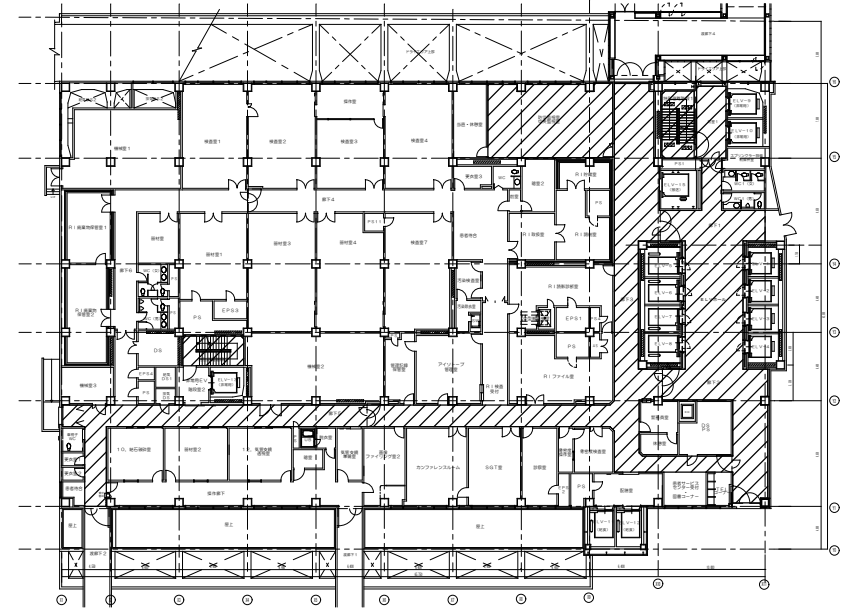

西病棟 1階 平面図

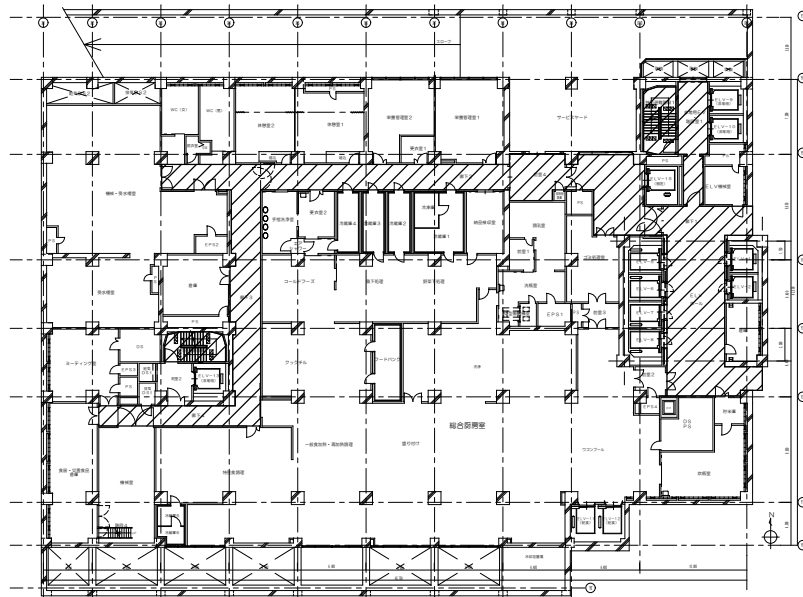

西病棟 地下1階 平面図

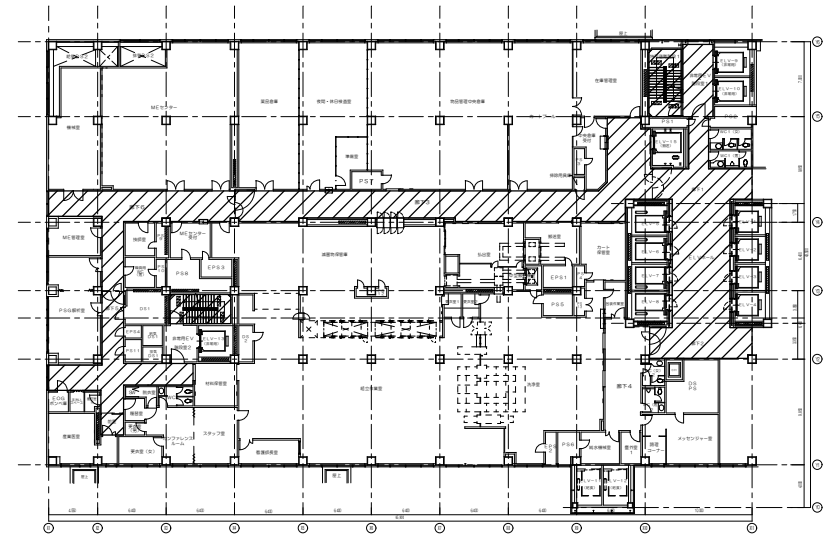

西病棟 2階 平面図




改修範囲を示す


西病棟 改修範囲図 (1)

No.
2/5


東北大学（病院）西病棟照明設備更新工事

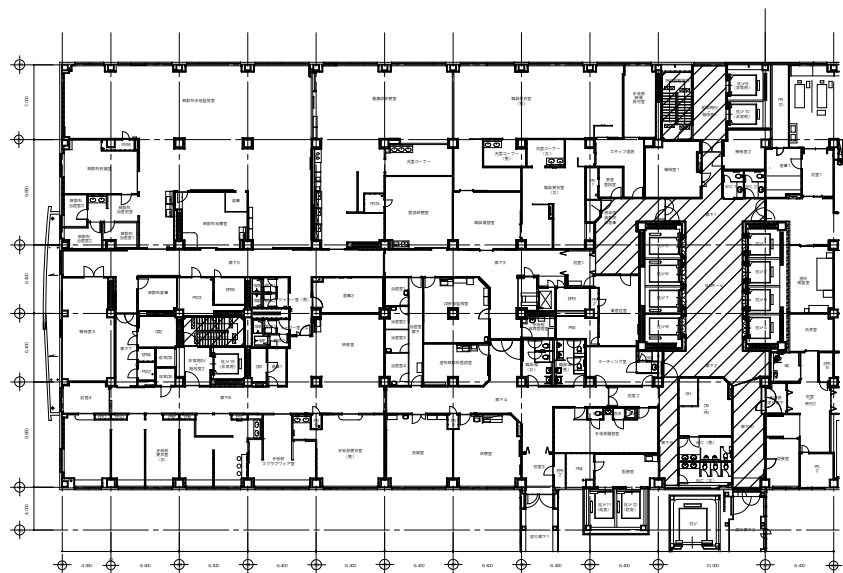


西病棟 3階 平面図

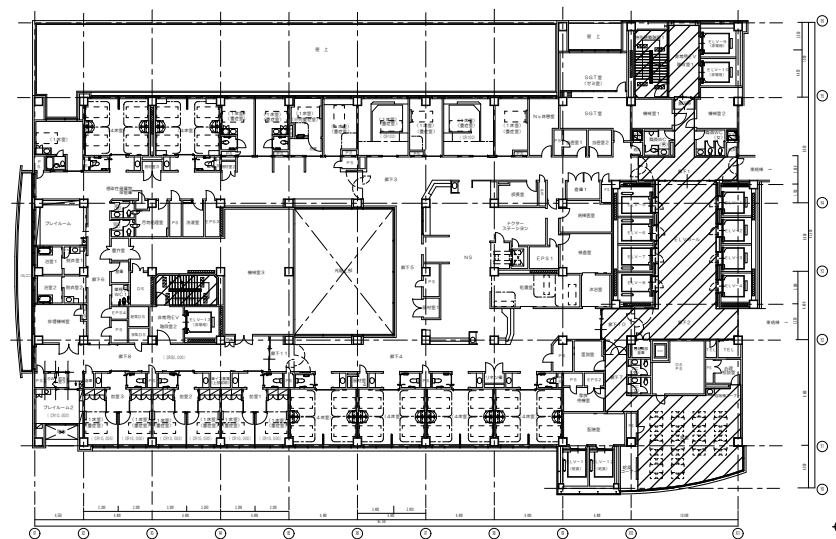

西病棟 5階 平面図

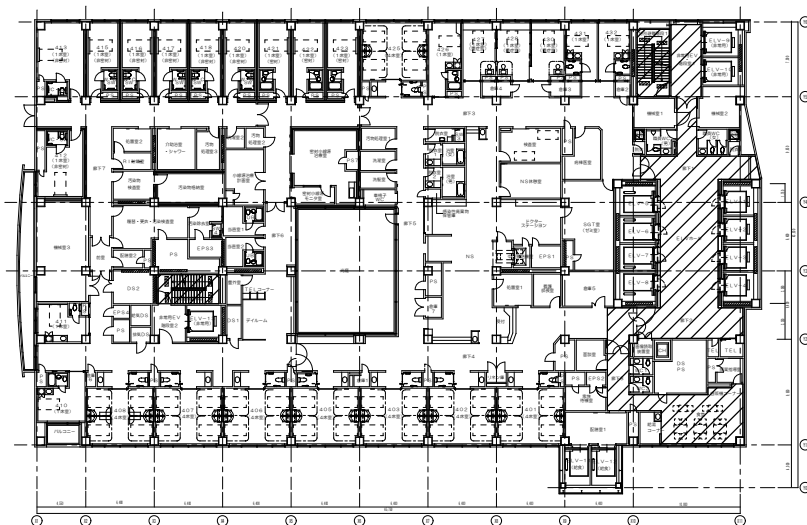

西病棟 4階 平面図

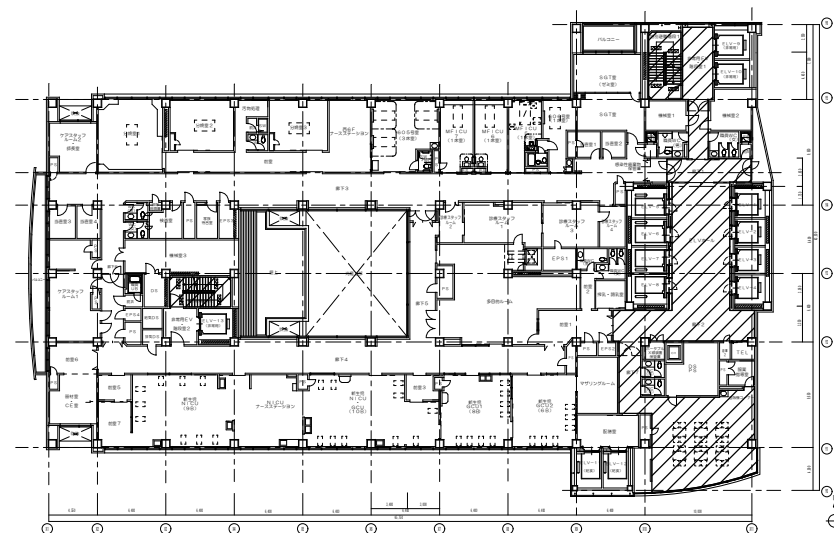

西病棟 6階 平面図




改修範囲を示す


西病棟 改修範囲図 (2)

No. 3/5


東北大学（病院）西病棟照明設備更新工事

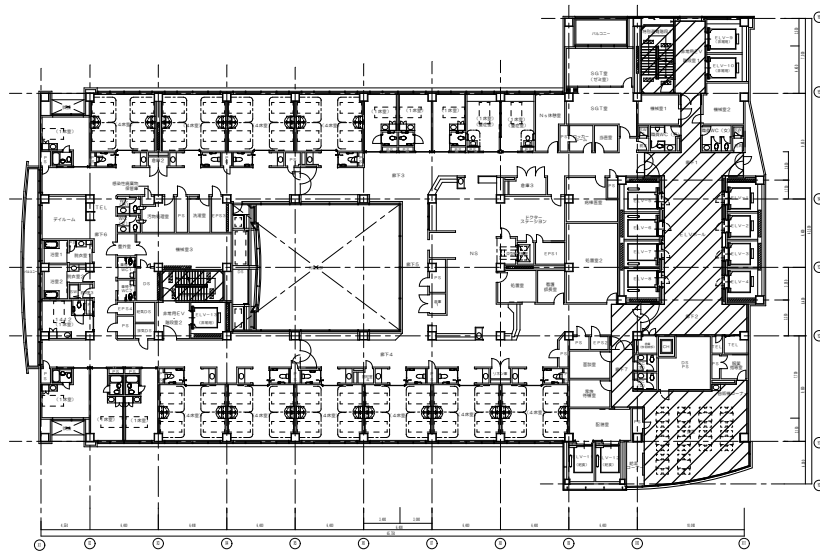


西病棟 7～12階, 14～16階 平面図

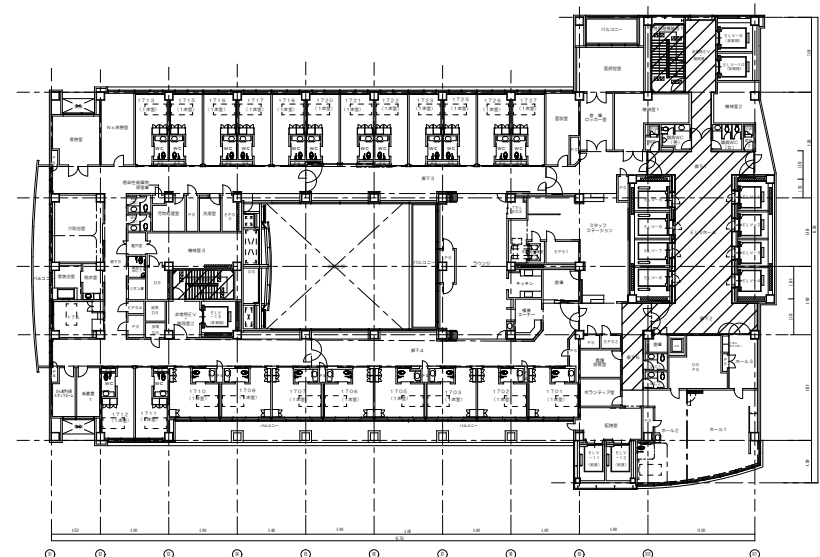

西病棟 17階 平面図

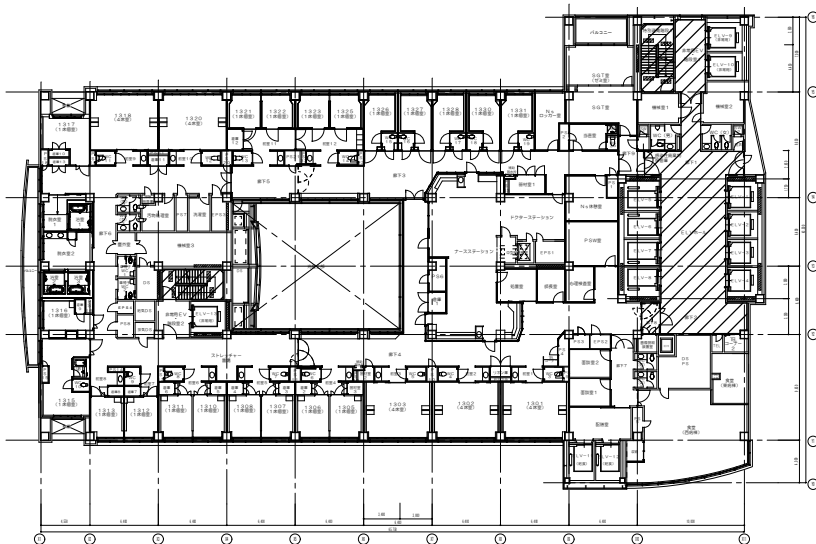

西病棟 13階 平面図

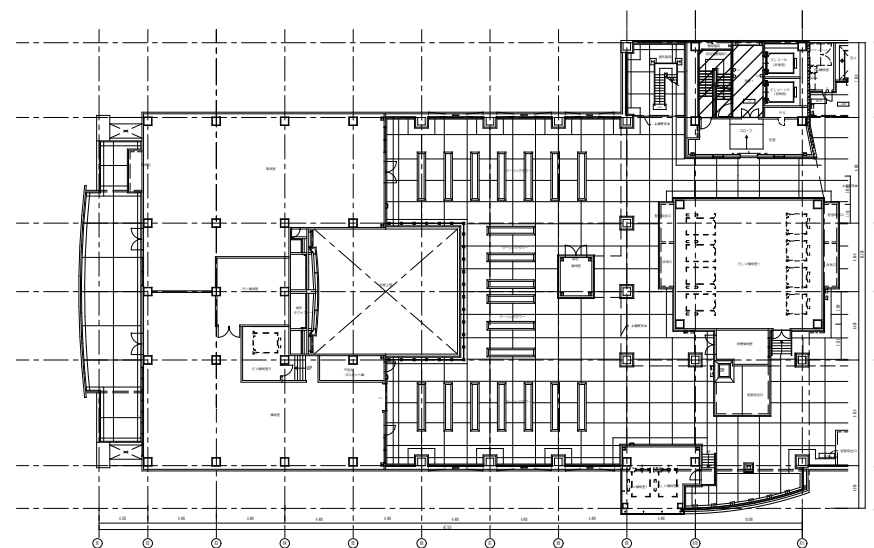

西病棟 18階 平面図



改修範囲を示す

西病棟 改修範囲図 (3)

No. 4/5

東北大学（病院）西病棟照明設備更新工事

照明設備更新器具一覧

階数	室名	照明器具					
		LED [*] ウェイト 廊下、EVホール：LRS1-08LN 食堂、17F廊下：LRS1-08 LN相当品 (電球色)	LED露出型照明器具	LED埋込型照明器具	LED埋込型照明器具	LED階段通路誘導灯 40W×1灯用相当品 人感センサー一段調光 電池内蔵停電時60分点灯	LED階段通路誘導灯 20W×2灯用相当品 人感センサー一段調光 電池内蔵停電時60分点灯
B2F	特別避難階段 1						4
	特別避難階段 2						4
	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8					
B1F	廊下	8		31			
	特別避難階段 1						4
	特別避難階段 2						4
	非常用EV・階段室 1			2			
1F	ELVホール	8	20				
	廊下	62		28			
	防災監視室				21		
	特別避難階段 1					2	
2F	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
	廊下	11		24			
3F	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
4F	廊下	14					
	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
5F	ELVホール	8	20				
	廊下	7					
	食堂	23					
	特別避難階段 1					2	
6F	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
7F	ELVホール	8	20				
	廊下	9					
	食堂	25					
	特別避難階段 1					2	
8F	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
	廊下	7					
	食堂	25					
	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			

階数	室名	照明器具					
		LED [*] ウェイト 廊下、EVホール：LRS1-08LN 食堂、17F廊下：LRS1-08 LN相当品 (電球色)	LED露出型照明器具 LSS1-4-23 LN	LED埋込型照明器具 LRS6-4-23 LN	LED埋込型照明器具 LRS20-4-48 LN	LED階段通路誘導灯 40W×1灯用相当品 人感センサー一段調光 電池内蔵停電時60分点灯	LED階段通路誘導灯 20W×2灯用相当品 人感センサー一段調光 電池内蔵停電時60分点灯
9F	ELVホール	8	20				
	廊下	7					
	食堂	25					
	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
10F	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
	廊下	7					
	食堂	25					
	特別避難階段 1					2	
11F	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
	廊下	7					
	食堂	25					
12F	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
	廊下	7					
13F	食堂	25					
	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
14F	廊下	5					
	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
15F	廊下	7					
	食堂	25					
	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
	非常用EV・階段室 1			2			
16F	ELVホール	8	20				
	廊下	7					
	食堂	25					
	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					2	
17F	非常用EV・階段室 1			2			
	ELVホール	8	20				
	廊下	7					
	特別避難階段 1					2	
	特別避難階段 2					1	
18F	非常用EV・階段室 1			2			
	特別避難階段 1						1
照明器具数量合計		635	340	123	21	67	17