



## 東北大学（川内1）構内送電ケーブル改修工事



案内図 S=Non Scale

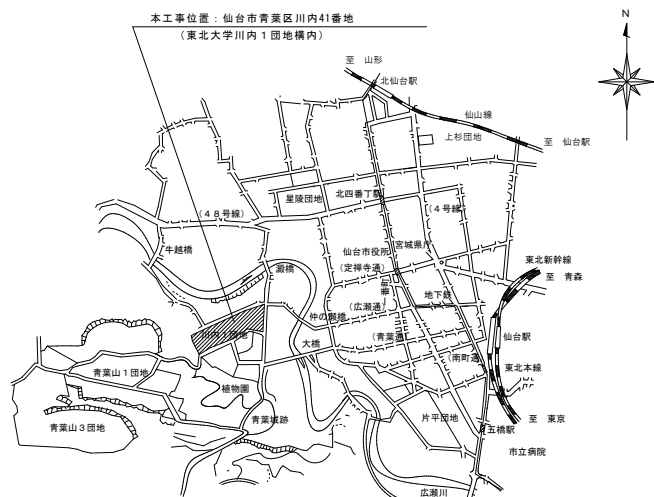

本工事場所

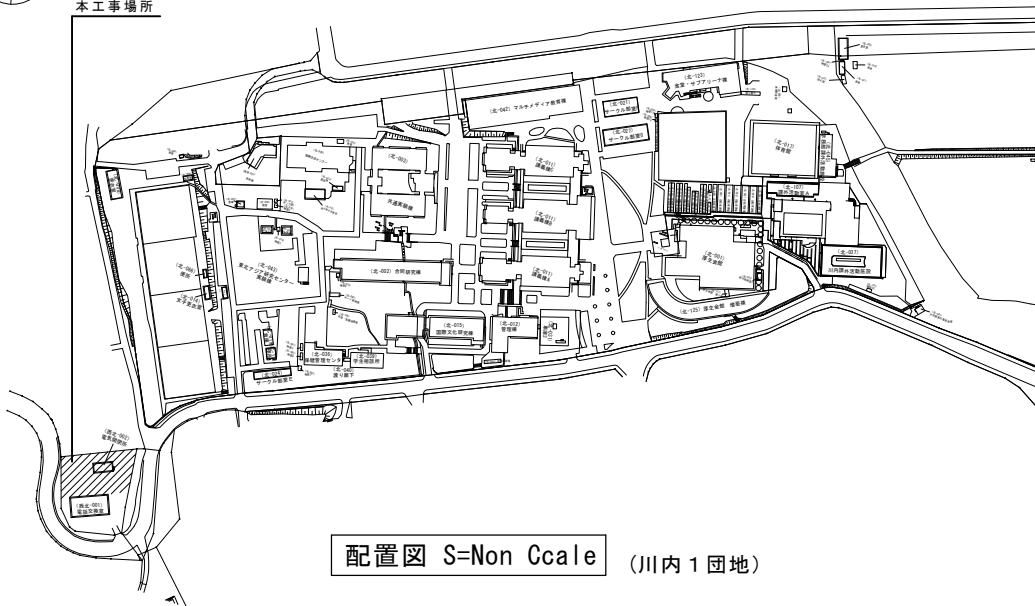

配置図 S=Non Ccale

（川内1団地）

## 【工事概要】

工事場所：宮城県仙台市青葉区川内41番地（東北大学川内1団地構内）

工 期：令和5年12月～令和6年3月末

工事内容：本工事は、川内1団地構内において機械開閉所から川内開閉所に至る高圧ケーブルの一部を更新するものである。

ケーブルラックや、管路は既設再使用する。

停電作業は本学の指定する土日祝日とする。

## 新設ケーブル仕様

6kV EM-CET150sq (F101系) 三層同時押出型 (E-E) 数量約60m